




4. Tijdelijke bouwsels

- Een tijdelijk bouwsel voldoet aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1 (3.17.1).
- Op de evenementenlocatie dient het tentboek en het certificaat aanwezig te zijn.
- De tuien/scheerlijnen van de tent moeten zodanig zijn aangebracht dat de vluchtwegen en uitgangen hierdoor op geen enkele wijze worden belemmerd.
- Een tent van meer dan 25 m² moet voldoen aan de norm: NEN 8020-41:2012. De tentleverancier kan dit aantonen door het aanleveren van een certificaat.
- De afstand tussen een tent en een ander bouwsel moet ten minste 5 meter bedragen, tenzij:
 - de tent tegen een blinde onbrandbare gevel geplaatst wordt, of:
 - de gezamenlijke oppervlakte van een tent en één ander (tijdelijk) bouwwerk minder dan 1000 m² bedraagt, mag een tent tegen dat (tijdelijk) bouwwerk zijn geplaatst, mits dit geen afbreuk doet aan de vluchtmogelijkheden.

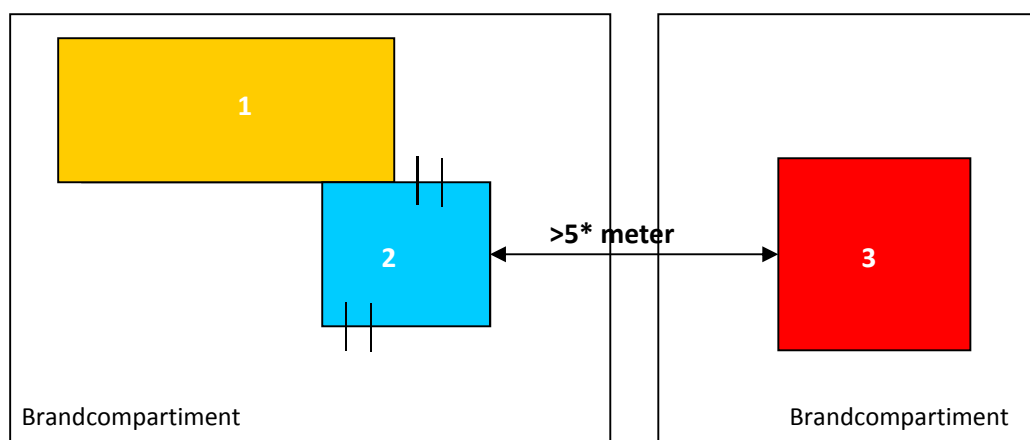

1 = tent

2 = bouwwerk (1 en 2 zijn tezamen < 1.000 m²)

3 = ander bouwwerk (* 10 meter ten opzichte van gesprinklerd of risico-object)

- Bij gesprinklerde- en risico-objecten¹ is de afstand tussen de objecten ten minste 10 meter of is er een brandwerende scheiding van ten minste 60 minuten.

¹ Risico-objecten zijn: een BRZO bedrijf (Besluit risico's zware ongevallen 1999), een spoorwegemplacement voor het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen, een LPG-tankstation, object > 10.000 kg gevaarlijke (afval)stoffen, bestrijdingsmiddelen of meststoffen, object > 400 kg ammoniak (koel- of vriesinstallatie), object met consumenten of professioneel vuurwerk, object met munitie, ontplofbare stoffen of met ontplofbare stoffen geladen voorwerpen, object of verblijfplaats van persoon waarop een dreiging geldt, een gevangenis of detentiecentrum, een ziekenhuis of eerste hulp poli, aanvliegroute luchthaven, snelweg, havens, ambassade, consulaten, gemeentehuis.