




## 4. Metro, spoor en stations

- Er moet een vrije ruimte van minimaal 15 meter rondom de trappen zijn van NS/metrostations. Er moet een vrije ruimte zijn van minimaal 2 meter rondom de liftuitgangen en de aansluitpunten van de brandweer ten behoeve van de brandbestrijding.

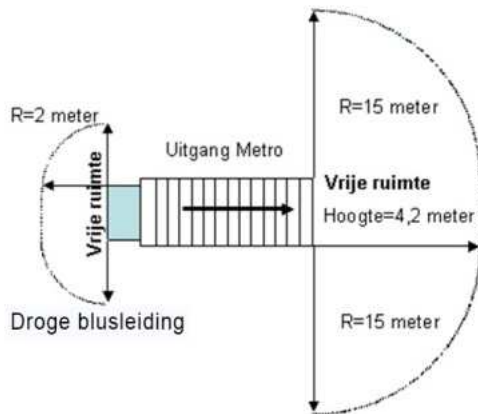

- Indien besloten wordt om metrostations of delen daarvan te sluiten, is extra inzet van de RET vereist op of rond het station in verband met ontruiming van het station.
- Een eventueel te plaatsen (tijdelijke) bouwsel moet op een tekening aangegeven worden, waarna deze in overleg geplaatst kunnen worden. Hierbij gaat het om de afstand tot de bovenleidingen.