




12. Bijeenkomsttenten

- Een verblijfsruimte is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen. Bij een tent word hieraan voldaan door toepassing van NEN 8020-41. (3.16).
- Een bijeenkomsttent van meer dan 25 m² moet voldoen aan de norm: NEN 8020-41:2012. Op de evenementenlocatie dient het tent/bouwboek en het certificaat aanwezig te zijn (in het Nederlands).
- De tuien/scheerlijnen van de tent moeten zodanig zijn aangebracht dat de vluchtwegen en uitgangen hierdoor op geen enkele wijze worden belemmerd.
- De afstand tussen een tent en een ander bouwsel moet ten minste 5 meter bedragen, tenzij:
 - de tent tegen een blinde onbrandbare gevel geplaatst wordt, of;
 - de gezamenlijke oppervlakte van een tent en één ander (tijdelijk) bouwwerk minder dan 1000 m² bedraagt, mag een tent tegen dat (tijdelijk) bouwwerk zijn geplaatst, mits dit geen afbreuk doet aan de vluchtmogelijkheden.

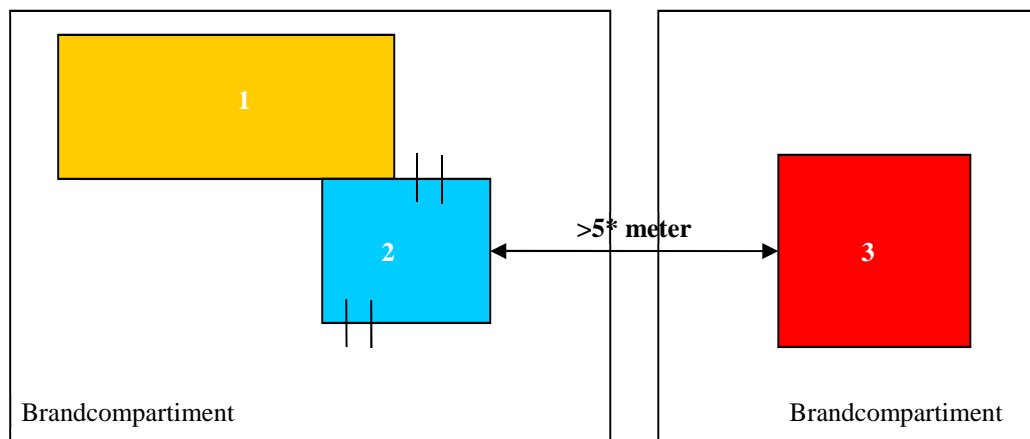

1 = tent

2 = bouwwerk (1 en 2 zijn tezamen < 1.000 m²)

3 = ander bouwwerk (* 10 meter ten opzichte van gesprinklerd of risico-object)