



BESLUIT EERSTE WIJZIGING 'AANWIJSBELEID BEDRIJFSBRANDWEREN VRR'



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Besluit eerste wijziging 'Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRR'

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

Gehoord hebbende het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de VRR van 4 september 2013;

Wijzigen van paragraaf 3.3.22 in de inhoudsopgave op pagina 4:

3.3.22 Beleid Inspectie, testen en onderhoud semi-stationaire koel- en blusinstallaties op opslagtanks'

Toevoegen van Bijlage 7 in de inhoudsopgave op pagina 4:

Bijlage 7 Beleidsregel 'Beleid Inspectie, testen en onderhoud semi-stationaire koel- en blusinstallaties op opslagtanks'

Wijzigen van paragraaf 3.3.22 in de tekst vanaf pagina 34 in de navolgende tekst:

3.3.22 Beleid Inspectie, testen en onderhoud semi-stationaire koel- en blusinstallaties op opslagtanks

Algemene Bepaling 5.7 (versie 2006) stelt:

"De stationaire incidentbestrijdings- en -beheersmiddelen, zijnde koel- en blusvoorzieningen of installaties met een vergelijkbare werking, worden minimaal éénmaal per jaar (periodiek) tijdens een functionele test volledig in gebruik gesteld. Na iedere test wordt de installatie zorgvuldig gereinigd om de goede werking te garanderen. Stationaire incidentbestrijdings- en beheersmiddelen die niet functioneel getest kunnen worden omdat daardoor aantoonbaar schade wordt aangebracht aan installaties en/of product, dienen op juist functioneren beproefd te worden volgens een door het Bevoegd Gezag te beoordelen Plan van Aanpak. Het Bevoegd Gezag kan naar aanleiding van dit Plan van Aanpak nadere eisen stellen (zie nota van toelichting). Gecertificeerde installaties hebben een geldig certificaat. In het bedrijfsbrandweerjaar worden de testen, inspecties en onderhoud geregistreerd. De certificaten en de daarbij horende inspectierapporten hiervan worden in het bedrijfsbrandweerjaar opgenomen en zodanig bewaard dat de life-cycles van deze installaties bij het bedrijf inzichtelijk zijn. Een nadere beschrijving van eisen gesteld aan het

testen en het onderhouds- en inspectiesysteem van deze stationaire installaties is opgenomen in bijlage 1.”

Afhankelijk van het moment waarop de aanwijsbeschikking is afgegeven, kan in plaats van de bovenstaande tekst de in 2011 vastgestelde versie van Algemene Bepaling 5.7 of de in 1997 vastgestelde versie van Algemene Bepaling 2.9 van toepassing zijn. Al deze bepalingen hebben dezelfde uitgangspunten als hierboven genoemd. Bedrijven waarop het beleid voor het testen van semi-stationaire koel- en blusinstallaties van toepassing is, ofwel bedrijven met semi-stationaire brandbestrijdingsvoorzieningen en een bedrijfsbrandweeraanwijzing, hebben 2 opties:

1. **Jaarlijks live testen.** Het gaat hier om een reeds bestaande optie in de Algemene Bepalingen.
In deze live-testen moeten door het bedrijf functionele eisen zijn vastgelegd waaraan wordt getoetst (afkeurcriteria). Deze eisen moeten overeenkomen met de functionele voorwaarden benoemd in de ontwerpisen. Zo zal bijvoorbeeld duidelijk moeten zijn dat voor koelinstallaties gekeken wordt tijdens de test naar het homogene benattingspatroon van een tankwand en de vereiste flow.
2. **Certificering van de semi-stationaire koel- en blusinstallaties.** Certificering is een reeds bestaande optie in de Algemene Bepalingen. Deze gecertificeerde installaties moeten zijn voorzien van een geldig certificaat. De eisen gesteld in deze certificering over inspectie, onderhoud en testen moeten worden nageleefd en de daarbij horende inspectierapporten moeten bij het bedrijf inzichtelijk zijn.

Van belang is bij optie 2 dat de aantoonplicht dat de installatie gecertificeerd is te allen tijde bij het bedrijf ligt. Indien het bedrijf niet kan aantonen dat de installatie gecertificeerd is of in het geval het certificaat niet alle aspecten verbonden aan een live test dekt, kan het hoofd van de afdeling Industriële Veiligheid van de VRR alsnog voorschrijven dat een live test, overeenkomstig optie 1, door het bedrijf moet worden uitgevoerd.

Ontheffing jaarlijkse test:

Aanvullend op voorgaande opties wordt een ontheffingsmogelijkheid voor beide opties geïntroduceerd. Voor een nadere motivering van deze ontheffingsmogelijkheid, wordt verwezen naar de in bijlage 7 opgenomen 'Beleidsregel Inspectie, testen en onderhoud semi-stationaire koel- en blusinstallaties op opslagtanks'. De inhoud van deze beleidsregel wordt hier integraal van toepassing verklaard.

Het bedrijf kan bij het bevoegd gezag een verzoek voor ontheffing indienen waarbij aangegeven wordt dat zij een inspectieprogramma volgt voor deze semi-stationaire koel- en blusinstallaties waarin het onderhoud, inspecties en testen worden uitgevoerd conform NFPA 11 en/of NFPA 25. De tabellen met de afgeleide frequenties voor onderhoud, inspecties en testen van NFPA-11 en NFPA-25 zijn opgenomen in de bijlagen 3 en 4 van de beleidsregel die opgenomen is in bijlage 7 van het onderhavige aanwijsbeleid.

Het bevoegd gezag zal hierop schriftelijk besluiten waarin opgenomen is dat indien na inspectie van de betreffende voorzieningen blijkt dat het bedrijf niet conform ontheffing deze voorzieningen inspecteert, onderhoudt en test, de ontheffing vervalt en het bedrijf wordt aangeschreven deze voorzieningen weer conform Algemene Bepaling 5.7 respectievelijk Algemene Bepaling 2.9 jaarlijks live te testen of te certificeren.

Voor bedrijven met een reeds goedgekeurd en geïmplementeerd PvA 'indirect testen' geldt een implementatietermijn van minimaal één jaar om het een en ander af te stemmen met de VRR. Ondertussen dienen bedrijven die onder deze laatste categorie vallen wel hun reeds geïmplementeerde plannen uit te voeren.

Live testen

Ook als een bedrijf invulling geeft aan het in dit beleidsdocument beschreven regime van inspectie, testen en onderhoud, zal een live test nodig blijven in de volgende situaties:


1. bij oplevering van de installatie;
2. bij modificatie van de installatie, als deze van invloed kan zijn op de performance van de installatie;
3. op vordering van de toezichthouder als er gegronde twijfel is over de doelmatigheid en/of integriteit van de brandbeveiligingsinstallatie.

Besluit vast te stellen:

De bovengenoemde wijzigingen in het 'Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren VRR' en deze per vaststellingsdatum in werking treden.


Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 september 2013.

De secretaris,

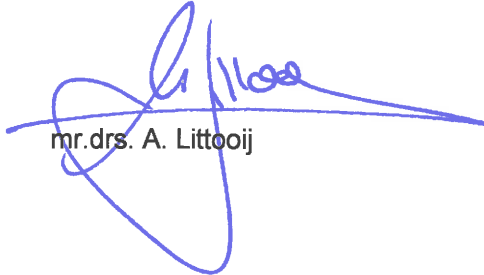

mr. drs. A. Littooj

De voorzitter,

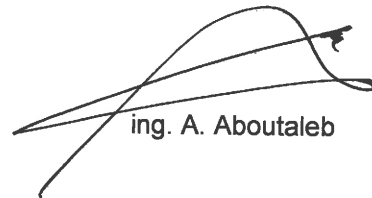

ing. A. Aboutaleb